

# Termix Compactstation 28 VX ISO Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning.



## Indholdsfortegnelse

<b>Overensstemmelses erklæring .....</b>	<b>2</b>	Grundfos UPML / UPMXL indstillinger.....	<b>16</b>
<b>Sikkerhedsinstruktioner .....</b>	<b>3</b>	<b>Vedligeholdelse .....</b>	<b>17</b>
<b>Opbevaring .....</b>	<b>3</b>	<b>Garanti og ansvar .....</b>	<b>17</b>
<b>Bortskaffelse.....</b>	<b>3</b>	<b>Fejlfinding</b>	
<b>Montering og opstart .....</b>	<b>4</b>	<b>Varme .....</b>	<b>18</b>
Rørtilslutning.....	8		
El-tilslutning .....	8		
Påfyldning og opstart .....	8		
<b>Rør vending .....</b>	<b>9</b>		
<b>Anlæggets funktioner .....</b>	<b>12</b>		
<b>Principdiagram (eksempel).....</b>	<b>13</b>		
<b>Reguleringsudstyr .....</b>	<b>14</b>		

Overensstemmelses  
erklæring

GEMINA  TERMIX  
Member of the Danfoss Group

Navnevej 15-17  
DK-7451 Sunds  
Danmark  
CVR nr.: 11 16 94 49  
  
Telefon: +45 9714 1444  
Fax: +45 9714 1159  
  
E-mail: mail@termix.dk  
Homepage: www.termix.dk

**EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING**

**Gemina Termix A/S**  
Member of the Danfoss Group

Erklærer hermed på eget ansvar, at følgende produkter:

**Fjernvarmeunits - type:**

Termix BV, Termix BL, Termix VMTD opl. IE, Termix VMTD opl., Termix HD opl., Termix VX,  
Termix VVX, Termix BTD opl., Termix BVX, Termix Compactstation 28 VMTD opl.,  
Termix Compactstation 28 HD, Termix Compactstation 28 VX, Termix Compactstation 28 VVX,  
Termix Compactstation 32 VMTD opl., Termix Compactstation 32 HD, Termix Compactstation 32 VX,  
Termix Compactstation 32 VVX, Termix Compactstation VVX gulvmodel,  
Termix Compactstation VX gulvmodel, Termix Compactstation VMTD gulvmodel.

som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende direktiver, standarder eller andre normative dokumenter, forudsat produkterne anvendes i overensstemmelse med vore anvisninger.

**Maskindirektivet 2006/42/EF**

DS/EN 60204-1/A1:2009. Sikkerhed på maskiner – Del 1 –  
Generelle krav.  
DS/EN 12100:2011. Sikkerhed på  
maskiner – Risikovurdering.

**Lavspændingsdirektivet – 2014/35/EU**

DS/EN 60204-1/A1:2009.  
Maskinsikkerhed – Elektrisk udstyr på maskiner – Del 1:  
Generelle krav.

**EMC-direktivet – 2014/30/EU**

DS/EN 61000-6-1:2007  
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-1:  
Generiske standarder - Immunitet for bolig-,  
erhvervs- og letindustri miljøer  
DS/EN 61000-6-2:2005  
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-2:  
Generiske standarder - Immunitetsstandard for  
industrielle miljøer.  
DS/EN 61000-6-3:2007. Elektromagnetisk  
kompatibilitet (EMC) - Del 6-3: Generiske  
standarder - Emissionsstandard for bolig-,  
erhvervs- og letindustri miljøer.

Date 7/11-2019	Issued by  Claus Gjøderum Mortensen	Date 7/11 2019	Approved by  Anja Friis
-------------------	--	-------------------	--

Danfoss only vouches for the correctness of the English version of this declaration. In the event of the declaration being translated into any other language, the translator concerned shall be liable for the correctness of the translation

ID No. LDK30004 Revision No. 04

Page 1 of 1

503N0014A03 1<sup>st</sup> issue 2014-02  
Substations Category 0

Printed copy for reference only

Property of Danfoss District Energy Division

**Instruktion****Termix Compactstation 28 VX ISO – indirekte anlæg med varmeveksler til varme****Sikkerhedsinstruktioner**

**Instruktionerne heri henviser til standardudgaven af fjernvarmeuniten. På forespørgsel kan specialudgaver af anlægget leveres.**

For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne nøje.

Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af autoriseret installatør.

Derudover bør instruktioner fra producenten eller fjernvarmeværket overholdes.

Ikke benyttede tilslutninger og afspærringsventiler skal forsegles med en prop. Propperne må kun fjernes af en autoriseret installatør.

**Advarsel mod for højt tryk og temperatur**

Den maksimale tilladte temperatur på væsken i anlægget er 110 °C.

Det maksimale tilladte driftstryk i anlægget er 16 bar.

Varmevekslerens prøvetryk er 30 bar.

Vær opmærksom på installationens tilladte systemtryk og temperatur.

Risikoen for skader på personer eller materiel øges betydeligt, hvis de anbefalede driftsparametre overskrides.

Fjernvarmeuniten skal altid være udstyret med sikkerhedsventiler i overensstemmelse med lokale forskrifter.

**Advarsel mod varme overflader**

Fjernvarmeuniten har meget varme overflader, som kan give brændemærker på huden. Pas på i nærheden af anlægget.

Strømsvigt kan bevirke at motorventilerne blokeres i åben stilling. Anlægget kan blive så varmt, at det kan medføre forbrænding. Afspærringsventiler på fjernvarme frem og retur bør lukkes.

**Advarsel mod transportskader**

Inden anlægget installeres, skal det tjekkes, at det ikke har lidt skade under transporten.

**Lydniveau**

≤ 55 dB

**Korrosionsbeskyttelse**

Alle rør og komponenter er udført i rustfrit stål og messing.

Det maksimale kloridindhold i flow-mediet bør ikke være højere end 150 mg/l.

Risikoen for korrosion øges betydeligt, hvis det anbefalede kloridindhold overskrides.

Det anbefales endvidere at installationen monteres i henhold til DS439:2009.

**REACH**

Alle Gemina Termix A/S produkter overholder kravene i REACH.

Et af kravene i REACH er at informere kunder om eventuelt indhold af materialer på REACH-kandidatlisten. Vi informerer hermed om et materiale på kandidatlisten. Produktet indeholder messingdele, som indeholder bly (CAS no: 7439-92-1) i en koncentration over 0.1% w/w.

**Opbevaring**

I tilfælde af opbevaring inden installation skal opbevaringen finde sted et tørt og opvarmet sted.

**Bortskaffelse**

Dette produkt består af materialer, som ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Produktet skilles ad, og komponenterne sorteres i forskellige grupper inden bortskaffelse. Gældende regler omkring bortskaffelse ifølge lokal lovgivning skal overholdes.

Montering og opstart



Anlægget skal installeres og tilsluttes af autoriseret installatør.  
 Installation skal ske i overensstemmelse med lokale standarder og regler.  
 Der bør være tilstrækkelig plads omkring anlægget til montering og vedligeholdelse.

**Stationen skal monteres, så komponenter, nøglehuller og labels vender korrekt. Hvis stationen vendes anderledes kontaktes leverandøren.**


Før anlægget installeres bør alle tilhørende rør og tilslutninger rengøres og skylles.

På grund af vibrationer under transporten skal alle tilslutninger tjekkes og efterspændes, når anlægget installeres.


Anlægget bør monteres på væggen. Monteringspladen bag på anlægget er forsynet med huller til fastgørelse med skruer. Dette gælder ikke for anlæg, der er beregnet til gulvmontering.

På fjernvarmeunitten er der placeret symboler for de forskellige tilslutninger.


Evt. løst medleveret snavssamlere skal monteres i henhold til principdiagram.

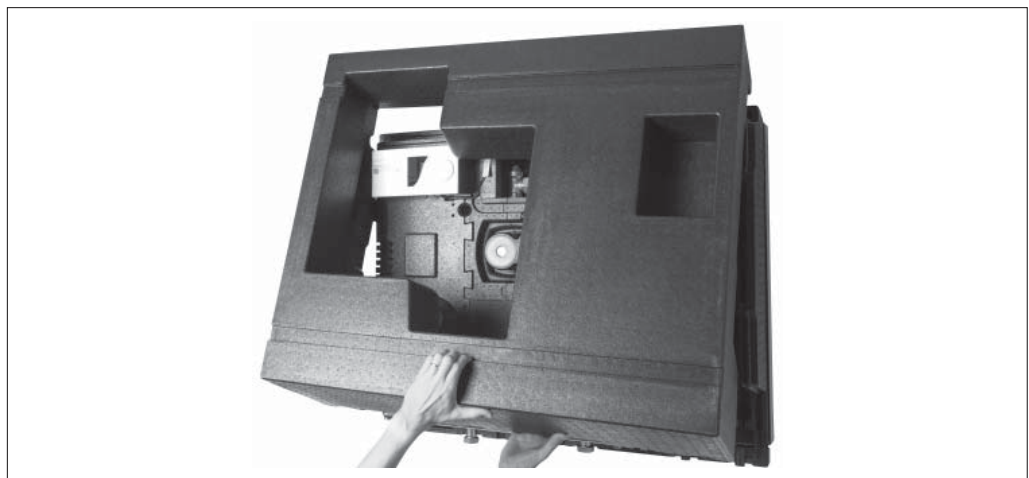


Afmontér front

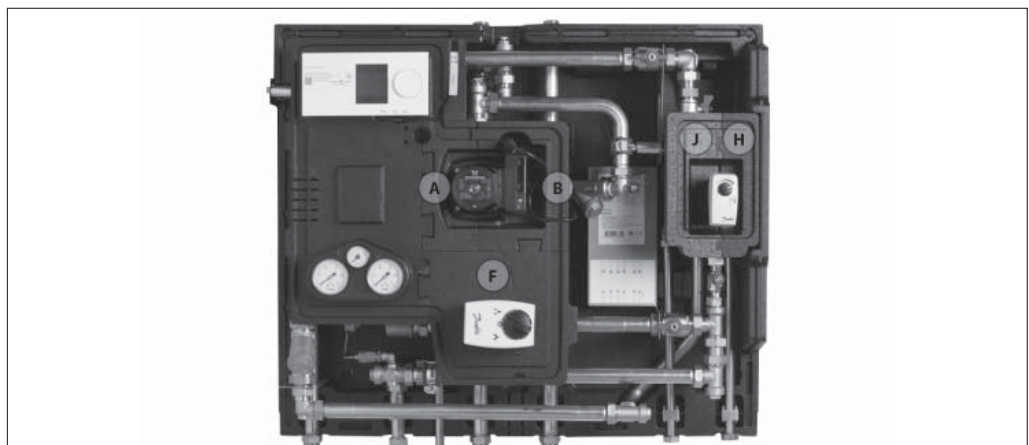


Afmontér øvrige klodser.

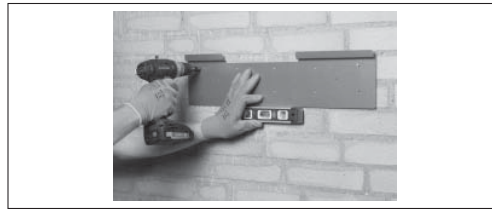


Fastgør montagebeslag på væg.

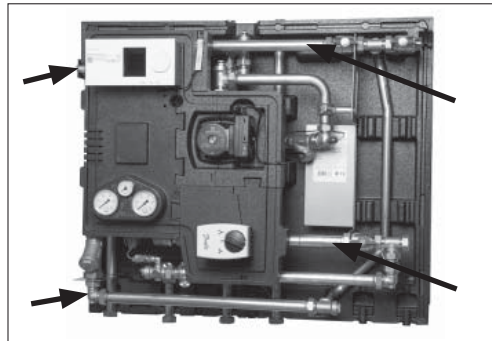


Løft stationen.

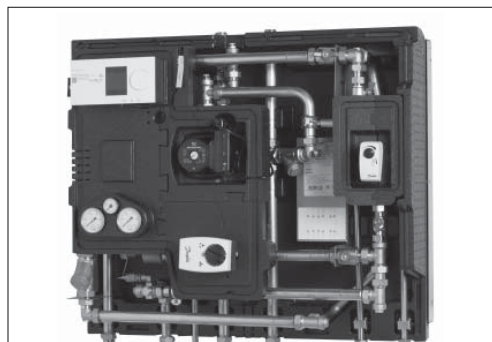


Montér stationen på beslaget.

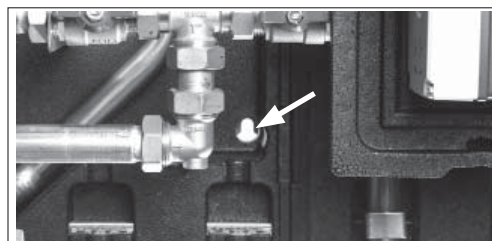


Fastgør stationen til væggen i hullerne på bagpladen.

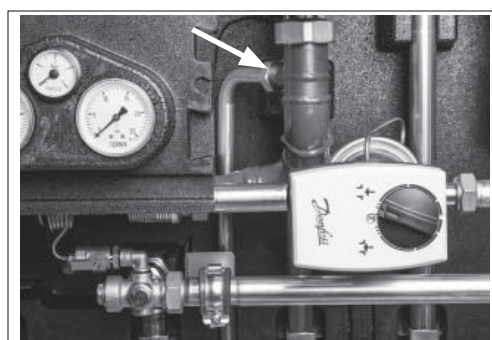


Montér sikkerhedsventil.

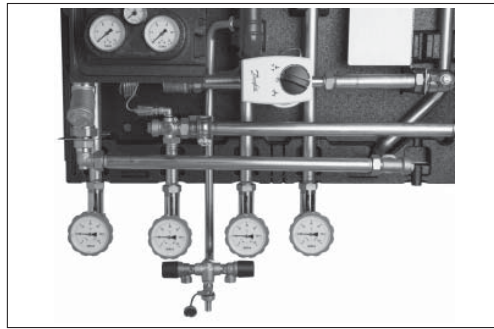


Montér kuglehaner.

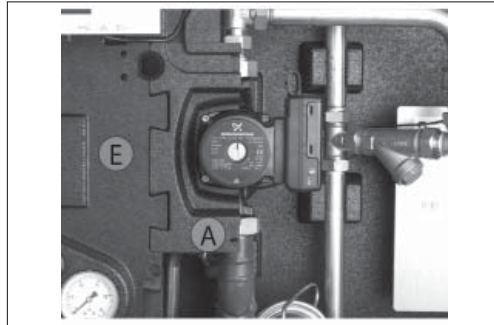

Montér klods A (C hvis det er Magna pumpe) på venstre side af pumpen.  
Sæt klods E fast til klods A/C og klik den fast på rør over pumpen.

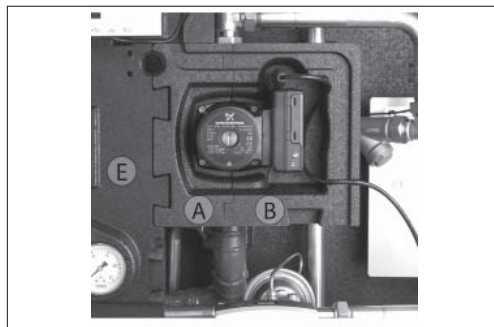


Montér klods B (D hvis det er Magna pumpe) på højre side af pumpen.

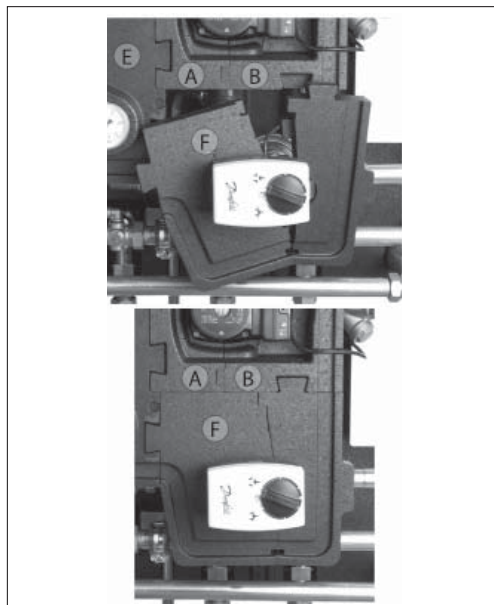


Montér klods F (G for VM2 ventil). Klodsen er hængslet og kan trækkes rundt om ventilen. Klodsen fastgøres til klods B/D og E.



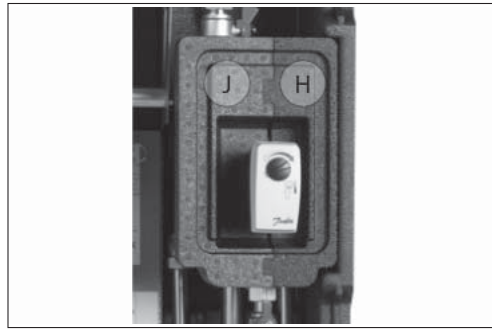

Montér klods J og H omkring ventilen for beholderstyringen.

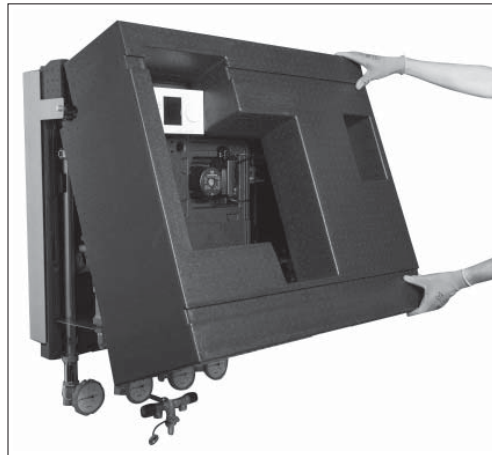


Montér frontcover.

## Instruktion

## Termix Compactstation 28 VX ISO – indirekte anlæg med varmeveksler til varme

### Rørtilslutning

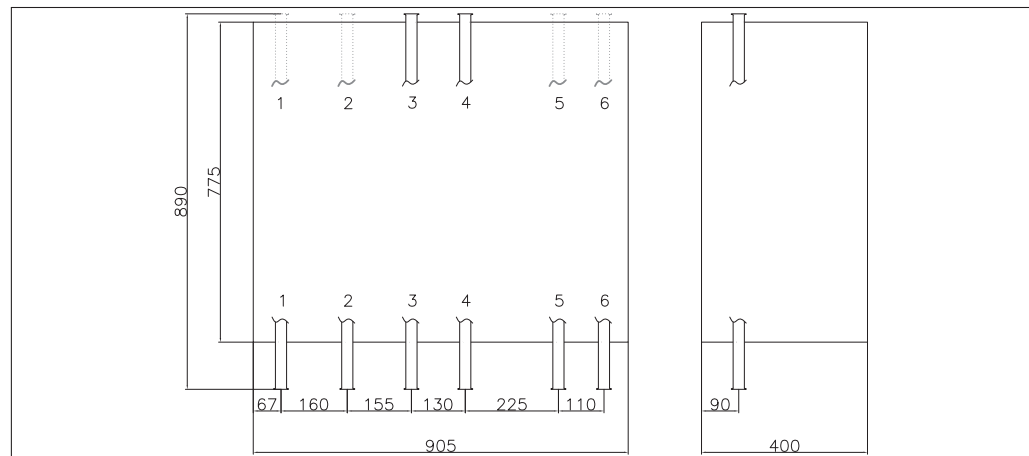

**Rør placeringerne kan afvige fra det viste. Se venligst markeringerne på anlægget.**

Interne installationer og tilslutning til fjernvarmerør skal foretages ved hjælp af gevindtilslutninger, flangesamlinger eller svejste samlinger.

Fjernvarme (FV) – I det følgende er FV specificeret som anlæggets varmekilde. Dog kan andre varmekilder, som f.eks. oliekedel, gaskedel eller solvarme osv. anvendes som primær forsyningskilde til det installerede anlæg, idet fjernvarmeunits fra Gemina Termix kan anvendes til en lang række opvarmningsmetoder med forskellige varmekilder afhængig af de lokale driftsforhold. For at øge overskueligheden har vi besluttet at anvende forkortelsen FV som betegnelse for den primære forsyningskilde.

#### Tilslutning:

1. Fjernvarme fremløb (FVF)
2. Fjernvarme retur (FVR)
3. Varmeanlæg fremløb (VF)
4. Varmeanlæg retur (VR)
5. Beholder fremløb (BF)
6. Beholder retur (BR)

#### Dimensioner for tilslutninger:

FVF + FVR + VF + VR: G 1" (indv. gevind)  
BF + BR: G ¾" (indv. gevind)

#### Mål (mm):

Med fuldisolering:  
H 890 x B 905 x D 400

#### Vægt (ca.):

60 kg

### El-tilslutning



Tilslutning af el må kun foretages af en autoriseret el-installatør.

El-tilslutning skal foretages i overensstemmelse med gældende forskrifter og lokale standarder.

Inden anlægget tilsluttes el, bør man:

- Gennemlæse relevante afsnit af sikkerhedsinstruktioner.
- Tilslutte 230 V vekselstrøm med jord.
- Tilslutte el på en sådan måde, at strømmen kan afbrydes under reparation.

### Påfyldning og opstart

Inden anlægget installeres, bør alle rør og forbindelser rengøres og gennemskylles.

Før opstarten tjekkes det om:

- Rør er tilsluttet i overensstemmelse med afmærkningen på unitten.
- Alle unioner og omløbere er efterspændt.

Herefter åbnes afspærringsventilerne langsomt, så unitten fyldes langsomt med vand. Unittens drift overvåges (m.h.t. temperatur, tryk, termisk ekspansion og lækage). Såfremt unitten fungerer i overensstemmelse med dimensioneringsforskrifterne, kan den tages i brug.




Unitten er lækagetestet og alle varmevekslere er trykprøvet fra Gemina Termix forud for levering.




Instruktion

Termix Compactstation 28 VX ISO – indirekte anlæg med varmeveksler til varme


Rørvending

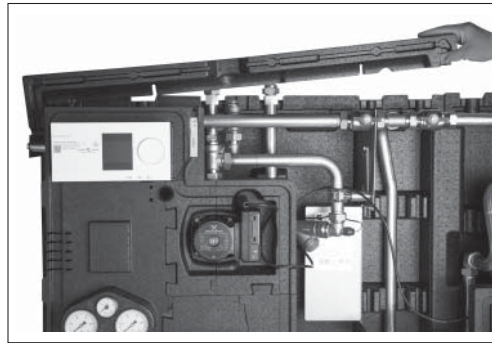


Topklods afmonteres.

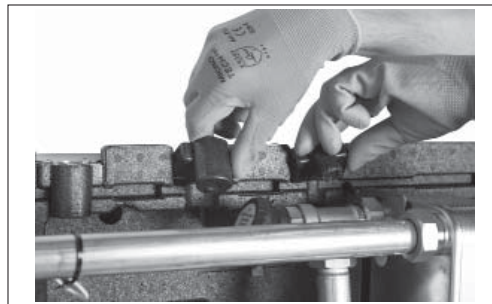


Rørpropper fjernes i toppen af stationen.

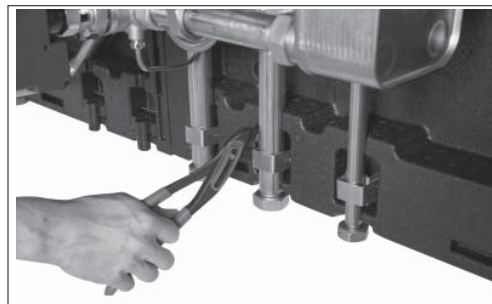


U-bøjler fjernes.

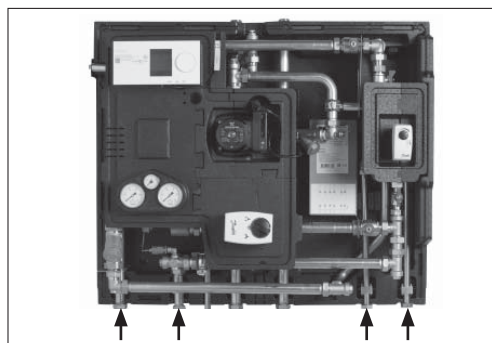


Rør afmonteres.  
Vinkler og tee'er vendes, så rør kan monteres oppefra.

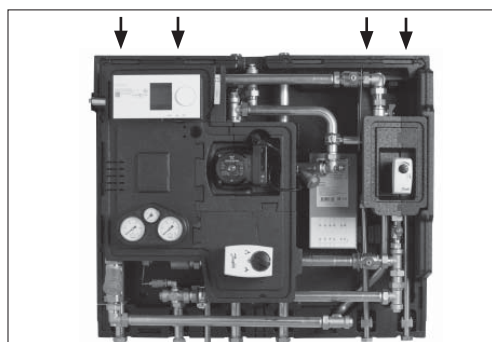


Rør monteres.  
Fjernvarmerør ombyttes.

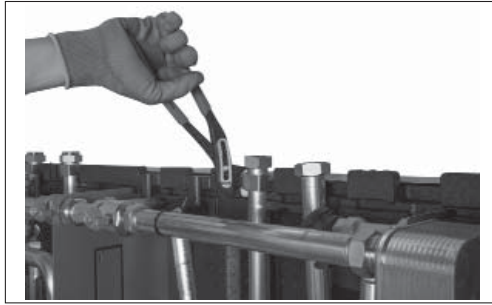

U-bøjler monteres.

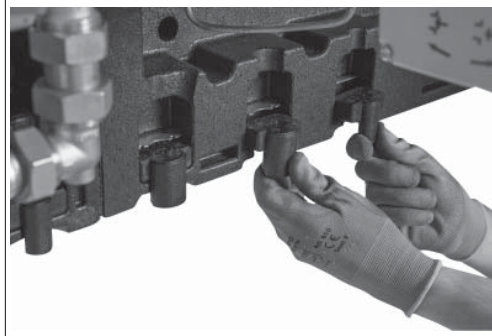


Rørpropper monteres i bunden af stationen.

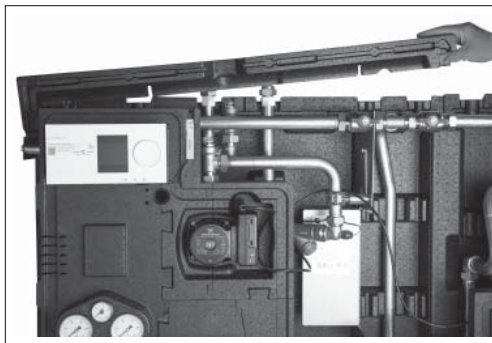

Topklods monteres.




Anlæggets funktioner

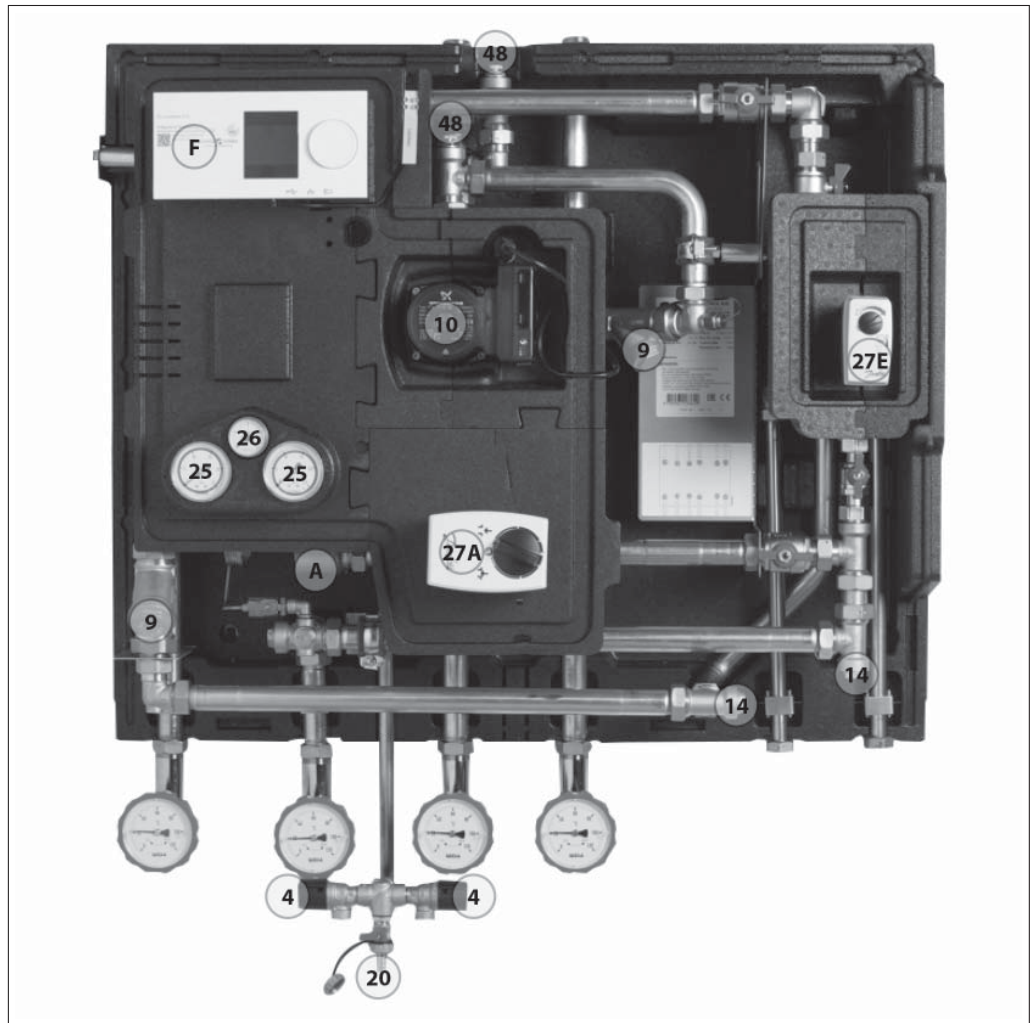

Det leverede anlæg kan afvige fra det viste anlæg.

- |    |                        |     |                                 |
|----|------------------------|-----|---------------------------------|
| A  | Varmeveksler           | 20  | Aftapnings-/påfyldningsventil   |
| F  | Automatik              | 25  | Manometer med kugleventil       |
| 4  | Sikkerhedsventil       | 26  | Manometer                       |
| 9  | Snavssamler            | 27A | Motorventil, varmeanlæg         |
| 10 | Varmecirkulationspumpe | 27E | Motorventil, varmtvandsbeholder |
| 14 | Følerlomme enkelt      | 48  | Udluftningsskrue                |

Principdiagram (eksempel)

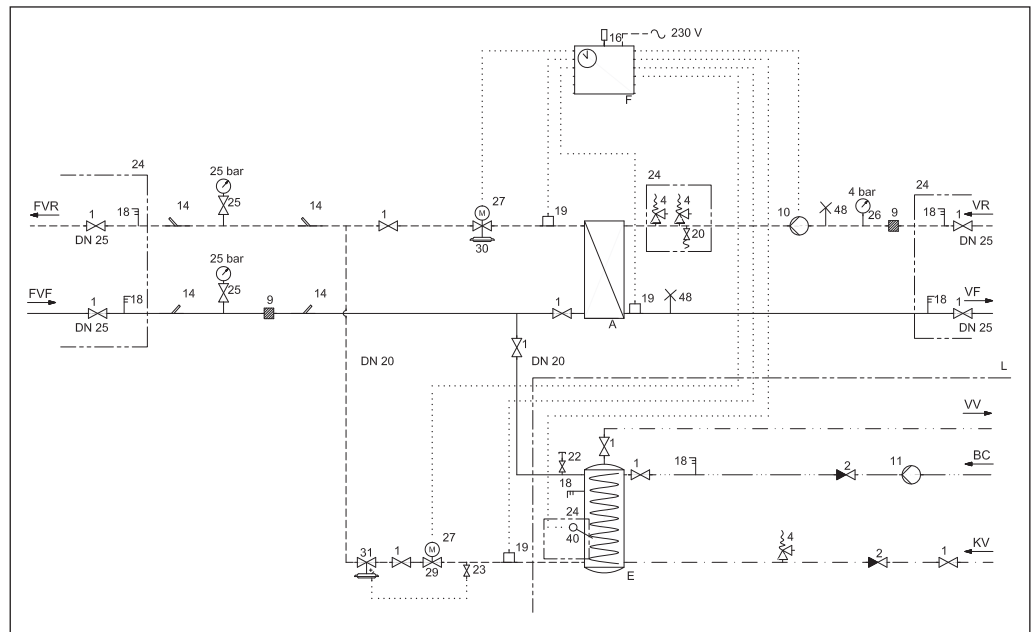

Det leverede anlæg kan afvige fra det viste anlæg.

- |    |                               |    |                               |
|----|-------------------------------|----|-------------------------------|
| A  | Varmeveksler                  | 19 | Påspændingsføler              |
| E  | Varmtvandsbeholder med spiral | 20 | Aftapnings-/påfyldningsventil |
| F  | Automatik                     | 22 | Prøveudtag                    |
| L  | Leveringsgrænse               | 23 | Kugleventil                   |
| 1  | Afspærringsventil             | 24 | Leveres løst med              |
| 2  | Kontraventil                  | 25 | Manometer med kugleventil     |
| 4  | Sikkerhedsventil              | 26 | Manometer                     |
| 9  | Snavssamler                   | 27 | Motor                         |
| 10 | Varmecirkulationspumpe        | 29 | Motorventil                   |
| 11 | Brugsvandscirkulationspumpe   | 30 | Motorventil med trykdifferens |
| 14 | Følerlomme enkelt             | 31 | Differenstrykregulator        |
| 16 | Udeføler                      | 44 | Dykrørsføler                  |
| 18 | Termometer                    | 48 | Udluftningskrue               |

Reguleringsudstyr



**Differenstrykregulator**

Differenstrykregulatoren reducerer det varierende tryk fra fjernvarmenettet til et lavt og stabilt driftstryk i anlægget.

**Temperaturstyring af varmeanlægget**

Fremløbstemperaturen i varmekredsen styres ved hjælp af anlæggets temperaturregulator afhængig af model og type.



**Mængderegulator med integreret reguleringsventil**

Regulatoren er en selvvirkende mængderegulator med indbygget reguleringsventil. Kan anvendes sammen med elektriske motorer med og uden sikkerhedsfunktion. Spring return motor kan benyttes som sikkerhedsafbryder ved strømsvigt.



**Elektrisk 2-vejs motorventil**


Aktuatorer med og uden sikkerhedsfunktioner kan leveres til 3-punkts regulatorer. Spring return aktuatorer kan benyttes som sikkerhedsafbryder ved strømsvigt.



### Elektronisk regulator

Anlægget, som er forsynet med elektronisk styringsautomatik med udetemperaturføler, bør reguleres i overensstemmelse med producentens vejledning.

Rumtemperaturen reguleres ved hjælp af radiatortermostater. Det anbefales at sætte termostaterne på laveste nødvendige indstilling i de enkelte rum.

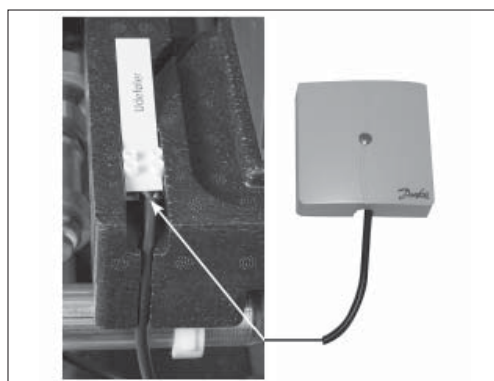

### Udetemperaturføler (ESMT)

Udeføleren placeres på den side af bygningen, hvor der er mindst risiko for, at den udsættes for direkte sollys. Den bør ikke placeres tæt på døre, vinduer eller luftudtag.





**Sæsonmæssig drift sommer og vinter, cirkulationspumpe, opstart af anlægget, vedligeholdelse**

**Anlæg med elektronisk regulator**

På anlæg leveret med elektronisk regulator (ECL) vil regulatoren i AUTO-mode starte og stoppe varmeanlægget efter forudindstillet udetemperatur (20 °C).

Den elektroniske regulator har indbygget pumpemotion i standby-perioderne (se evt. instruktion for regulatoren).

Man bør med jævne mellemrum tjekke trykket i varmeanlægget. Se evt. afsnittet: *Manometer. Påfyldning af vand i varmekredsen.*

**Anlæg uden elektronisk regulator**

På anlæg leveret uden elektronisk regulator bør der i sommerperioden slukkes for cirkulationspumpen samtidig med, at der lukkes for afspærringsventilen på fremløbsledningen.

Det anbefales at starte cirkulationspumpen i 2 minutter én gang om ugen i sommerperioden; afspærringsventilen på fremløbsledningen skal være lukket.

Ved starten af vinterperioden kan afspærringsventiler på fremløbsledningen igen åbnes, og pumpen tændes.

Man bør med jævne mellemrum tjekke trykket i varmeanlægget. Se evt. afsnittet: *Manometer. Påfyldning af vand i varmekredsen.*


**Gulvvarme**

Hvis anlægget benyttes i forbindelse med gulvvarme, bør cirkulationspumpen tilsluttes en pumpestop-funktion i gulvvarmeregulatoren. Pumpen skal stoppe, hvis alle gulvvarmekredse er lukkede.

Hvis dette ikke er muligt, skal der etableres en by-pass for at sikre gennemstrømning i pumpen. I modsat fald vil pumpen brænde sammen, og garantien vil være ugyldig.

Hvis anlægget er leveret med elektronisk regulator, henvises til Gemina Termix vejledningen for "Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL".

Grundfos UPML / UPMXL indstillinger

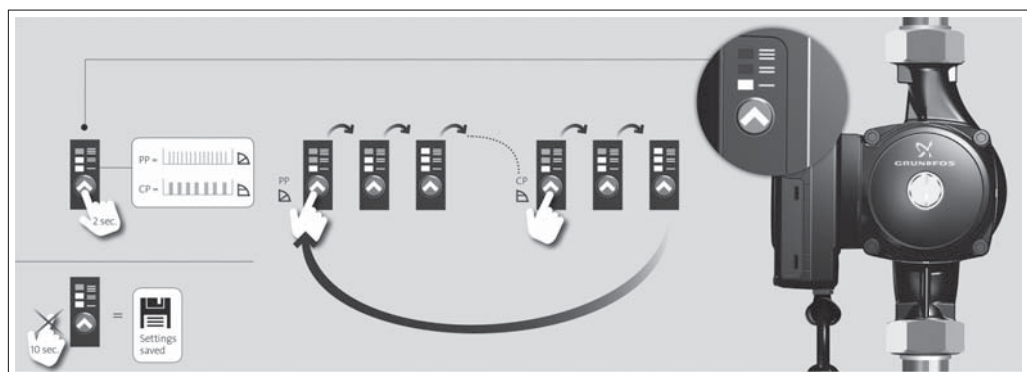

PP = Proportionalt tryk (hurtigt blink)  
CP = Konstant tryk (langsomt blink)



### Manometer. Påfyldning af vand i varmekredsen.

#### Manometer

Manometeret angiver trykket i varmeanlægget. Instruktionerne skal følges nøje for at undgå farlige situationer.

Der er placeret en kugleventil med prop på varmeanlæggets returledning. Ved påfyldning af vand, skal kugleventilen være lukket. Proppen fjernes og en slange påsættes. Dernæst åbnes kugleventilen igen. Under selve påfyldningen holdes der øje med manometeret, som viser anlæggets tryk. Hvor stort fortryk, der kræves, afhænger af ekspansionsbeholderens fortryk og anlæggets højde (afstanden fra laveste til højeste punkt) f.eks.:

Højde [m]	Tryk [bar]
0 - 5	0,5
5 - 10	1,0
10 - 15	1,5
15 - 20	2,0

Påfyldningen af vand stoppes, når manometeret viser et passende tryk (normalt 1-2 bar højere end fortrykket). Kugleventilen lukkes, slangen fjernes, og proppen sættes på plads.



Pumpen skal være slukket, imens systemet fyldes med vand.



#### Snavssamler

Snavssamleren bør renses regelmæssigt afhængig af anlæggets driftbetingelser af autoriseret personale.

### Vedligeholdelse

Anlægget kræver kun ganske lidt opsyn, bortset fra rutinetjek og rensning af snavssamlere. Regelmæssigt eftersyn på anlægget i henhold til denne instruktion og gennemgang af alle relevante driftsparametre anbefales, f.eks. i forbindelse med måler aflæsning.

Reservedele kan bestilles ved hjælp af unittens serienr. gennem Deres VVS-installatør hos:

**Gemina Termix A/S**  
**Navervej 15-17**  
**DK-7451 Sunds**  
**Tlf. +45 9714 1444**

### Garanti og ansvar

#### Garanti

Se medfølgende garantibevis.

#### Ansvar

Gemina Termix A/S' ansvarsområde omfatter ikke styring, dimensioneringsgrundlaget samt montering og korrekt tilslutning af unitten.

Fejlfinding  
Varme



Vi anbefaler, at egentlige fejlfindingsprocedurer kun udføres af autoriseret personale.

I tilfælde af driftsforstyrrelser bør følgende grundlæggende funktioner tjekkes, inden der foretages en egentlig fejlfinding:  
- at der er strøm på anlægget,

- at snavssamleren på fjernvarmerøret er ren,
- at fremløbstemperaturen på fjernvarmen er normal (om sommeren mindst 60 °C – om vinteren mindst 70 °C),
- at differenstrykket svarer til eller er højere end det normale (lokale) differenstryk i fjernvarmenettet – spørg fjernvarmeværket i tvivlstilfælde,
- at der er korrekt tryk på anlægget – tjek manometeret.

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
For lidt eller ingen varme.	Snavssamler i fjernvarmeledning eller varmeledning (radiatorsystemet) tilstoppet.	Rens snavssamler.
	Filtret i varmemåleren på fjernvarmeledningen tilstoppet.	Rens filtret (efter rådføring med fjernvarmeværket).
	Defekt eller forkert indstillet differenstrykregulator.	Kontroller differenstrykregulatorens funktion – rens eventuelt ventil sædet.
	Defekt føler – eller eventuelt snavs i ventilhuset.	Kontroller termostatens funktion – rens eventuelt ventil sædet.
	Forkert indstillet eller defekt automatik – eventuelt strømsvigt.	Kontroller om regulatoren er korrekt indstillet – se separate instruktioner. Kontroller strømforsyningen. Sæt midlertidigt motoren til manuel styring – se instruktioner for automatik.
	Pumpe ude af drift.	Kontroller om pumpen får strøm, og om den kører. Kontroller om der er luft i pumpehuset – se manual for pumpen.
	Pumpen er indstillet på for lavt trin.	Indstil pumpen på et højere trin.
	Fald i trykket – manometeret på radiatorsystemet viser et driftstryk, der ligger under det anbefalede.	Fyld vand på systemet og kontroller eventuelt trykspansionsbeholderens funktion.
	Luftlommer i systemet.	Foretag grundig udluftning af installationen.
	Returtemperaturbegrænser er indstillet til for lav værdi.	Juster ifølge vejledning.
	Defekte radiatorventiler.	Kontroller – udskift.
	Uens varmfordeling i bygningen pga. forkert indstillede indreguleringsventiler eller mangel på samme.	Juster/installer indreguleringsventiler.
Anlæggets rørdiameter er for lille eller stikledningen for lang.	Kontroller rørenes dimensioner.	
Uens varmfordeling.	Luftlommer i systemet.	Foretag grundig udluftning af installationen.
For høj fremløbstemperatur.	Forkert indstilling af termostat eller eventuel automatik.	Juster automatikken – se instruktioner for automatiske regulatorer.
	Defekt regulator. Regulatoren reagerer ikke, som den skal ifølge instruktionerne.	Ring til Gemina Termix A/S eller udskift den.
	Defekt føler på selvvirkende termostat.	Udskift termostat – eller kun føleren.
For lav fremløbstemperatur.	Forkert indstilling af automatik.	Juster de automatiske regulatorer – se instruktioner for automatiske regulatorer.
	Defekt regulator. Regulatoren reagerer ikke, som den skal ifølge instruktionerne.	Ring til Gemina Termix A/S eller udskift den.
	Defekt føler på selvvirkende termostat.	Udskift termostat – eller kun føleren.
	Forkert placering/opsætning af udetemperaturføler.	Placer/opsæt udetemperaturføleren korrekt.
	Snavssamler tilstoppet.	Rens filter/snavssamler.

## Instruktion

## Termix Compactstation 28 VX ISO – indirekte anlæg med varmeveksler til varme

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Dårlig afkøling.	For små varmeblæser/for små radiatorer set i forhold til bygningens samlede opvarmningsbehov.	Forøg den samlede varmeoverflade.
	Dårlig udnyttelse af eksisterende varmeblæser. Defekt føler på selvvirkende termostat.	Sørg for at varmen fordeles jævnt over den fulde varmeblæse – åbn alle radiatorer og sørg for, at radiatorerne i systemet ikke varmer op i bunden. Det er yderst vigtigt at holde fremløbstemperaturen til radiatorerne så lav som mulig, samtidig med at der holdes et rimeligt komfortniveau.
	Systemet er et etstrengssystem.	Systemet bør have elektronisk styring samt returløbsfølere.
	Pumpetrykket er for højt.	Indstil pumpen til et lavere trin.
	Luft i anlægget.	Udluft anlægget.
	Defekt eller forkert indstillet radiatorventil(er). Etstrengssystemer kræver særlige etstrengsradiatorventiler.	Kontroller – indstil/udskift.
	Snavs i motorventil eller i differenstrykregulatoren.	Kontroller – rens.
	Defekt motorventil, føler eller automatisk regulator.	Kontroller – udskift.
Elektrisk regulator er indstillet forkert.	Justeres ifølge instruktionerne.	
Støj i anlægget.	For højt pumpetryk.	Indstil pumpen til et lavere niveau.
For højt forbrug.	Defekt motorventil, føler eller automatik.	Kontroller – udskift.

