




Udskiftningsvejledning fra TERMIX 20 og 20L veksler til TERMIX 24 veksler i model VVX

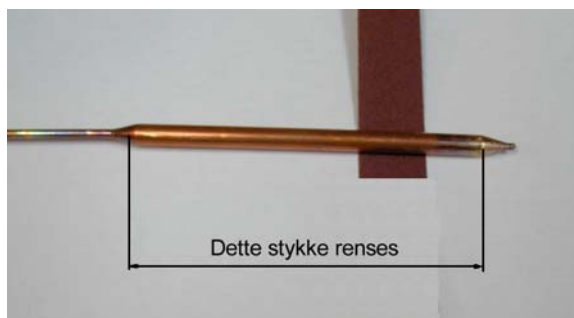

1. Demonter føleren på AVTB ventilen ved at fjerne de fire monteringskrue i bunden af ventilen.
Vigtigt: Følerelementet skal være af typen 20-60°, hvis dette ikke er tilfældet skal den udskiftes.
2. Demonter Termix 20 vandvarmeren og befri AVTB følerelementet fra vandvarmeren.
3. AVTB følerelementet renses for kalkrester med sandpapir.
4. Følerelementet smøres med hanefedt fra følerspids til midt på føleren.
5. Følerblokken adskilles og føleren føres igennem kapperøret og monteres på centerrøret. (trykkes helt i bund).
6. Kapperøret monteres (check O-ringstætning sidder på plads), følerpakkåsen tilspændes og isolerings-skåle monteres.
7. Før veksleren sættes på plads, skal det sikres, at alle rør er fastspændte og omløbere og klemringe skal være monteret.
8. Veksleren sættes ned på plads. Når omløberne spændes, skal der holdes kontra på rørene med en vandpumpe tang. Omløberne kontrolleres for tæthed.
9. Spændebåndet monteres omkring ramme og varmeveksler.
10. De to medfølgende beslag er til ophængning af kabinet, disse monteres i toppen af rammen.
11. AVTB ventilen indstilles på ca. 2,7.
Indstillingen er lidt højere end på TERMIX 20 p.g.a. den ændrede styreform (følerblokken).
Anlægget slutkontrolleres inden aflevering.


Bilag: Garantibevis, hanefedt, sandpapir.



Udskiftningsvejledning fra TERMIX 20 og 20L Solo vandvarmer og TERMIX 20 i model VMTD til TERMIX 24 veksler



1. Demonter Termix 20 vandvarmeren og befri AVTB følerelementet fra vandvarmeren.
Vigtigt: Følerelementet skal være af typen 20-60°, hvis dette ikke er tilfældet skal den udskiftes.

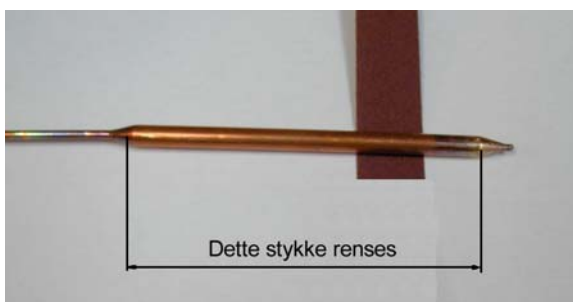

2. AVTB følerelementet renses for kalkrester med sandpapir.
3. Følerelementet smøres med hanefedt fra følerspids til midt på føleren.
4. Afmonter det gamle vægbeslag og monter det nye medfølgende vægbeslag i de eksisterende huller. (Ved VMTD er det nødvendigt også at montere skrue i det 3. hul i midten, hullet skal vende opad).



5. Følerblokken adskilles og føleren føres igennem kapperøret og monteres på centerrøret. (trykkes helt i bund).
6. Kapperøret monteres (check O-ringstætning sidder på plads), følerpakkåsen tilspændes og isoleringsskåle monteres.
7. Før veksleren sættes på plads, skal det sikres, at alle rør er fastspændte og omløbere og klemringe skal være monteret.



Vægbeslag til Termix VMTD



Vægbeslag til T20 solo

8. Veksleren sættes ned på plads. Når omløberne spændes, skal der holdes kontra på rørene med en vandpumpetang. Omløberne kontrolleres for tæthed.
9. AVTB ventilen indstilles på ca. 2,7. Indstillingen er lidt højere end på TERMIX 20 p.g.a. den ændrede styreform (følerblokken). Anlægget slutkontrolleres inden aflevering.

Bilag: Garantibevis, hanefedt, sandpapir.