


OBS:  
Føleren fra den mindste ventil  
skal monteres tættest på veksleren

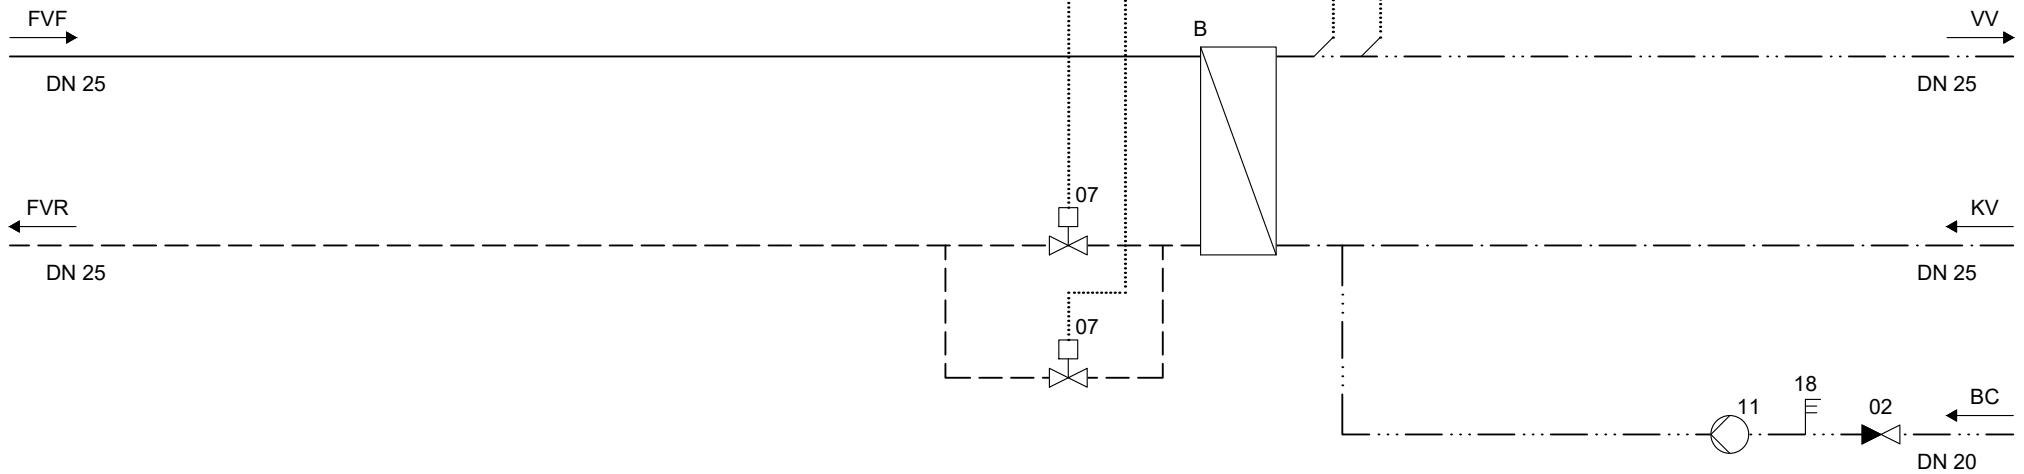

- 02 Kontraventil
- 07 Termisk ventil
- 11 BV Cirkulationspumpe
- 18 Termometer
- B Brugsvandsveksler

**GEMINA**  **TERMIX**

Gemina Termix A/S • Navervej 15-17 • DK-7451 Sunds  
Tel: +45 9714 1444 • mail@termix • www.termix.dk

**Termix BV-unit type 4 T-CP**  
**T24**

Revideret	Godkendt af	Tegningsnummer
2022-02-08	KR	<b>99181900</b>